




PROCEDURA LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

INDICE

1	SCOPO.....	2
2	CAMPO DI APPLICAZIONE	2
3	RIFERIMENTI	2
4	TERMINI E DEFINIZIONI	2
5	RESPONSABILITÀ.....	3
6	MODALITÀ OPERATIVE.....	4
6.1	OPERAZIONI PRELIMINARI.....	4
6.2	VERIFICA DI ABITABILITA' EFFETTUATA DALL'INTERNO.....	6
6.3	ACCESSO AL LUOGO CONFINATO, ESECUZIONE DEI LAVORI, D.P.I.....	6
6.4	RIPETIZIONE DELLE VERIFICHE DI ABITABILITA'	6
7	GESTIONE DELLE EMERGENZE	7
8	ALLEGATI.....	8
8.1	Processo di individuazione della tipologia di spazio confinato	8
8.2	Schema presidi richiesti per accesso alle varie tipologie	9
8.3	Incaricati AGS per le attività in spazi confinati	10
8.4	MODELLO Permesso di lavoro luoghi confinati	11
8.5	Elenco ambienti confinati AGS.....	14

Procedura

Stato di revisione:

Indice di revisione	Data rev.	Variazioni apportate:	
rev. d	12/06/2023	Ulteriore snellimento e adattamento alla realtà Aziendale.	
rev. c	26/01/2021	Aggiornamento e snellimento procedura, integrazione linee guida INAIL	
rev. b	01/08/2019	Aggiornamento a seguito consulenza per certificazione ISO 45001	
rev. a	28/10/2014	Creazione documento	
data di validità	Redatto da: Enrico Cortelazzo	Verificato da RSPP: Ing. Silvio Barbieri	Approvato da: Datore di lavoro Delegato Dott. Simone Vincifori
12/06/2023			

1 SCOPO

La presente procedura definisce le modalità di gestione delle attività svolte in ambienti confinati. Il personale AGS può effettuare direttamente interventi in spazi confinati solo se identificati come “Tipologia 1 o 2!”, secondo le definizioni del successivo punto 4.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica in tutte le attività svolte in ambienti confinati, in particolare durante le fasi di manutenzione o sostituzione di pompe ad immersione o simili ed in casi di manutenzione o pulizia vasche e serbatoi.

3 RIFERIMENTI

- Art. 66 del D.Lgs. n. 81/2008
- Art. 121 del D.Lgs. n. 81/2008
- All. IV Punto 3 del D.Lgs. n. 81/2008
- D.P.R. 177/2011
- INAIL Linee Di Indirizzo Sgsl Ar 2015 (allegato alla presente)

4 TERMINI E DEFINIZIONI

Per l'individuazione e la definizione degli ambienti confinati si fa riferimento alle linee di indirizzo INAIL. Si riporta di seguito la suddivisione nelle tre tipologie individuate da Inail.

Tipologia 1

Ambiente sospetto di inquinamento: ambiente a ventilazione naturale sfavorevole (nella valutazione va tenuta in considerazione la presenza di ventilazione meccanica dei locali, atta a garantire idoneo lavaggio del locale), in cui il sospetto di inquinamento non è determinato da sostanze o processi di lavorazione peculiari dell'impresa committente, ma da eventuali infiltrazioni nel terreno causate da perdite di reti di sottoservizi o da gas endogeni. Dopo verifica iniziale con esito positivo, non è ipotizzabile a breve termine (1 turno di lavoro), anche in relazione alle attività da svolgersi, la formazione di atmosfere potenzialmente pericolose per presenza di agenti chimici, mancanza di ossigeno, di atmosfere infiammabili o esplosive.

Ambiente Confinato: ambiente che, pur presentando limitazioni per l'accesso, non presenta ostacoli strutturali/impiantistici tali da impedire il libero movimento, all'interno, delle risorse che vi accedono e tali da impedire la visibilità/contatto diretto con l'operatore /gli operatori.

A titolo d'esempio (in assenza di anomalie impiantistiche) si indicano:

- bacini;
- gallerie di servizio (via tubi);
- locali tecnici seminterrati (ad esempio camerette stradali);
- cabinati;
- vasche di prima pioggia;

- apparecchiature, silos, cisterne, serbatoi in costruzione e/o bonificati ed isolati da linee di processo/impianti del committente e in assenza di attività che possono provocare la formazione di atmosfere potenzialmente pericolose;
- fosse di manutenzione autoveicoli;
- gallerie autostradali e ferroviarie.

Tipologia 2

Ambiente sospetto di inquinamento: ambiente a ventilazione naturale sfavorevole, in cui il sospetto di inquinamento è determinato da eventuali infiltrazioni nel terreno causate da perdite di reti di sottoservizi o da gas endogeni, ma non si può escludere il contributo proveniente da sostanze o processi di lavorazione. Dopo verifica iniziale, non può essere esclusa la formazione accidentale di atmosfere potenzialmente pericolose per presenza di agenti chimici, mancanza di ossigeno o atmosfere infiammabili/esplosive, anche in relazione alle attività previste da svolgersi.

Ambiente Confinato: ambiente che, oltre a presentare limitazioni nell'accesso, non consente libertà di movimento all'interno e/o risulta ostacolato/impedito il contatto visivo diretto con l'operatore.

A titolo d'esempio si indicano:

- pozzetti e fognature
- vasche trattamento acque in esercizio
- apparecchiature, silos, cisterne serbatoi in costruzione e/o bonificati in prossimità di linee di processo/impianti del committente o in presenza di attività che potrebbero provocare accidentalmente la formazione di atmosfere potenzialmente pericolose

Tipologia 3

Ambiente sospetto di inquinamento: ambiente in cui, indipendentemente dalla possibile sorgente di inquinamento e dopo verifica iniziale, è accertata o prevedibile la presenza di atmosfere pericolose per presenza di agenti chimici, mancanza di ossigeno o presenza di atmosfere infiammabili/esplosive, anche in relazione alle attività previste da svolgersi.

A titolo d'esempio si indicano:

- reattori ed apparecchiature in gas inerte
- apparecchiature di impianto non bonificate
- vasche trattamento acque in fase di bonifica
- serbatoi e cisterne non bonificate
- fosse settiche
- silos
- vasche interrate

5 RESPONSABILITÀ

PREPOSTI INCARICATI - Il Datore di Lavoro Delegato nomina uno o più rappresentanti che hanno la funzione di supervisionare e coordinare gli interventi che prevedono l'ingresso in un luogo confinato ed eventualmente rilascia il "Permesso di ingresso in luogo confinato".

OSSERVATORE - Dipendente addestrato che staziona all'esterno dello spazio limitato con il compito di vigilare chi opera all'interno dello spazio limitato. Il

personale che ha compito di vigilanza deve essere addestrato ed essere in grado di operare in situazioni di emergenza.

L'osservatore, nello svolgimento del lavoro negli spazi confinati, deve:

- verificare, prima di iniziare il lavoro, l'efficienza di eventuali mezzi di comunicazione (verbale, telefono, radio ecc.)
- mantenere contatti continui con chi entra nello spazio limitato
- chiamare personale di soccorso in casi di emergenza
- tenere il personale non autorizzato lontano dallo spazio limitato
- ordinare, a chi entra, di evacuare lo spazio quando:
 - si superano le condizioni atmosferiche consentite
 - il lavoratore accusa sintomi di malessere o altri effetti fisici derivanti dall'esposizione
 - esiste una situazione esterna allo spazio che può interessare chi è all'interno
 - l'osservatore deve lasciare l'area per qualche ragione

Egli non deve MAI interrompere l'attività di vigilanza dei lavori nel luogo confinato.

Nel caso debba interrompere l'attività di vigilanza dei lavori nel luogo confinato deve farsi sostituire da un altro Osservatore.

Si definisce che la squadra minima per operare in ambienti confinati sia composta da tre persone: un operaio addestrato che opera all'interno, un osservatore all'esterno e un secondo operaio addestrato che manovra l'attrezzatura all'esterno.

6 MODALITÀ OPERATIVE

Per accedere ad un luogo confinato ed operare al suo interno si devono seguire le regole fondamentali di seguito descritte.

6.1 OPERAZIONI PRELIMINARI

Accesso spazio di TIPO 1

- delimitare l'area e segnalare l'attività in corso qualora avvenga su spazi accessibile a terzi (non necessario in caso di interventi in aree delimitate con accesso riservato al personale AGS)
- per la collocazione della segnaletica, quando necessaria, si rimanda alla procedura "*150527 PDS Posa segnaletica cantieri stradali*"
- massimizzare la ventilazione aprendo tutte le aperture disponibili
- effettuare verifica visiva dello spazio confinato per escludere presenza di fumo, nebbie, ratti (animali in genere), presenza di acqua (allagamento non oltre 10 cm) e di qualsiasi impedimento all'accesso.

(N.B.: se presente acqua deve essere sezionata qualsiasi fonte di energia elettrica);

- effettuare una verifica strumentale di abitabilità dell'atmosfera interna, rimanendo all'esterno del luogo confinato: qualora esito negativo aspettare almeno 15 minuti per ripetere la prova (dopo due tentativi negativi considerare lo spazio come di "tipo 2");
- accertarsi che per gli spazi confinati di grosse dimensioni la prova di abitabilità sia il più rappresentativa possibile effettuandola in più punti (sempre dall'esterno);
- controllare la disponibilità del proprio DPI (APVR) ed il corretto funzionamento (test di tenuta)
- solo se tutti i requisiti di cui sopra sono garantiti con esito positivo si è autorizzati all'accesso.

In caso di qualsiasi dubbio, chiedere chiarimenti/supporto al preposto.

Procedura

Accesso spazio di TIPO 2

Oltre a quanto sopra indicato, l'accesso richiede i seguenti ulteriori verifiche ed autorizzazioni

- è necessario disporre di specifica autorizzazione (permesso di lavoro) da parte del preposto "rappresentante del Datore di Lavoro";
- necessaria presenza di secondo operatore addestrato
- disponibilità mezzo di comunicazione fra interno ed esterno solo se non è garantito l'immediato contatto visivo o se contatto vocale non è possibile (distanza fra interno ed esterno maggiore di 5 metri);
- imbracatura da far indossare preliminarmente all'ingresso;
- disponibilità del tripode (o altro sistema idoneo) per il recupero dell'operatore
- verifica che l'area è coperta da segnale gestore telefonico per poter eventualmente chiamare i soccorsi (N.B.: in caso di indisponibilità diventa spazio di tipo 3);
- disponibilità autorespiratore e sistema di ventilazione forzata (a discrezione del "Rappresentante del Datore di Lavoro") .
- E' comunque necessario che i risultati della prova di abitabilità dell'atmosfera interna dello spazio confinato: diano esito positivo, qualora dia esito negativo lo spazio deve essere ventilato e ritestato fino al raggiungimento degli appropriati livelli.

6.2 VERIFICA DI ABITABILITA' EFFETTUATA DALL'INTERNO

Se la verifica di abitabilità è favorevole, si procede comunque ad una seconda verifica effettuata all'interno del luogo confinato con le seguenti modalità:

- l'operatore indossa il multigas e monitora costantemente l'abitabilità.

L'ingresso in un ambiente non testato è proibito eccetto che per il soccorso di chi ne ha bisogno da parte di personale adeguatamente addestrato ed equipaggiato.

Non bisogna mai fidarsi delle proprie percezioni per stabilire se l'aria nello spazio limitato è sicura. La presenza di molti gas o vapori tossici non è percepibile.

Con l'odorato non è possibile determinare il livello di ossigeno presente nell'ambiente.

6.3 ACCESSO AL LUOGO CONFINATO, ESECUZIONE DEI LAVORI, D.P.I.

Se tutte le verifiche cui sopra hanno fornito esito favorevole, il lavoratore (per il Tipo 1) può iniziare il lavoro ovvero il Preposto incaricato (per il Tipo 2) può autorizzare l'inizio dei lavori.

L'Osservatore deve avere a disposizione per i casi di emergenza:

- **presidi antincendio adeguati all'attività svolta**

Particolare attenzione deve essere posta quando si devono eseguire lavori di saldatura o utilizzo di sostanze volatili all'interno dello spazio confinato, durante i quali occorre accertarsi che ci sia un ricambio continuo di aria per evitare che venga a ridursi la concentrazione di ossigeno nell'ambiente a causa dello sviluppo di vapori di solvente o per i fumi di saldatura e, **allo scopo, deve essere previsto l'utilizzo del sistema di ventilazione forzata attivandolo nella modalità aspirazione e con il terminale della tubazione posto in prossimità della posizione di lavoro .**

6.4 RIPETIZIONE DELLE VERIFICHE DI ABITABILITA'

Le verifiche di abitabilità dovranno essere ripetute:

- ad ogni ripresa del lavoro dopo lunga interruzione;
- ogni qualvolta sussistano dubbi su eventuali inquinanti provenienti dall'ambiente esterno;
- in modo continuo **avendo l'operatore indossato il multigas.**

7 GESTIONE DELLE EMERGENZE

In caso di incidente, i lavoratori possono essere esposti a rischi gravi ed immediati, pertanto, è essenziale predisporre un adeguato sistema che permetta di attivare un pronto allarme ed un immediato soccorso in emergenza.

Il piano di emergenza è strutturato nel modo seguente:

Per gli spazi di “Tipo 1” l’operatore dispone della procedura/istruzione per lavoro isolato. Si ricorda specificamente la disponibilità della applicazione per la segnalazione di uomo a terra.

Per gli spazi di “Tipo 2” l’operatore esterno (osservatore) deve chiamare i soccorsi esterni. L’emergenza può consistere infatti solo in infortuni o malori non connessi ai pericoli tipici degli spazi confinati.

Per gli spazi di “Tipo 2” con predisposizione di autorespiratore o di sistema di ventilazione forzata, si prescrive la disponibilità di un terzo operatore, il quale è abilitato all’uso dell’autorespiratore stesso e quindi in condizione di prestare soccorso al lavoratore all’interno dello spazio confinato.

In tal caso l’osservatore chiama comunque i soccorsi esterni.

Si ricorda che il numero unico di emergenza per la richiesta di aiuto è il

112

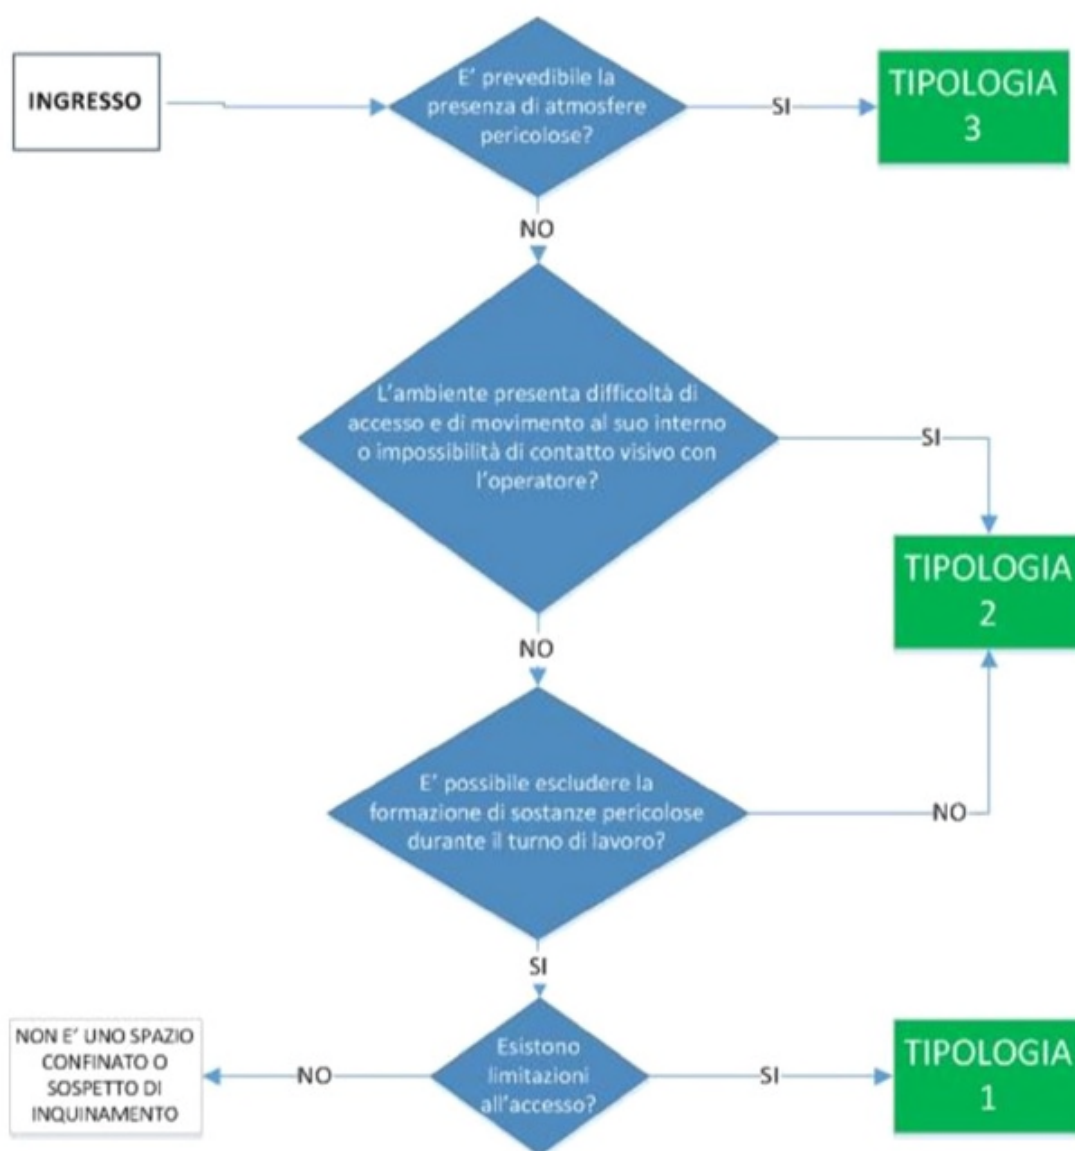
al quale va fornito il nome, il numero di telefono da cui si chiama, la tipologia di evento in atto, il numero delle persone coinvolte, l’ubicazione del luogo di lavoro da raggiungere.

Provvedere ad allertare i propri superiori/preposti e/o il referente di reperibilità.

Qualsiasi intervento all’interno dell’ambiente sospetto di inquinamento o confinato da parte della squadra di assistenza dall’esterno (per emergenze o in soccorso ad infortunati) deve essere effettuato esclusivamente con l’ausilio di sistemi di respirazione autonoma, non potendo escludere la presenza di sostanze comunque pericolose.

8 ALLEGATI

8.1 Processo di individuazione della tipologia di spazio confinato



Procedura

8.2 Schema presidi richiesti per accesso alle varie tipologie

Presidio richiesto	Spazio confinato		
	Tipologia 1	Tipologia2	Tipologia 3
Verifica visiva	x	x	x
Verifica strumentale (abitabilità)	x	x	x
Presenza Permesso di Lavoro	x	x	x
Registrazione ingressi		x	x
Prova di evacuazione/soccorso		x	x
Assistenza esterna		x	x
Ricetrasmittente per comunicazione con l'interno in caso non sia garantito l'immediato contatto visivo		x	x
Tesserini di abilitazione	x	x	x
Rilevatore di tipo multi gas (con verifica di almeno % ossigeno, % LEL, H ₂ S ppm) in uso al personale in accesso	x	x	X
Imbracatura di sicurezza, da far indossare al personale in accesso		x	X
Tripode (o altro dispositivo per il recupero) a disposizione (o predisposto)		a disp.	a disp.
DPI appropriati: Maschera a filtri	a disp.	a disp.	in uso
DPI appropriati: Sorgente autonoma di aria pulita con riserva/polmone			in uso
Avvisatore acustico per la segnalazione di emergenza sanitaria		x	x
Autorespiratore per soccorso a disposizione completo di maschera e cappuccio d'emergenza		x	x
Dispositivi per l'alimentazione forzata (ventilazione dell'item)		a disp.	in uso

Procedura

8.3 Incaricati AGS per le attività in spazi confinati

AGS SPA PERSONALE FORMATO ED INCARICATO PER SPAZI CONFINATI				
N	COGNOME	NOME	INCARICO	AREA
1	FACCIOLI	MATTIA	RAPPRESENTANTE DL / INCARICATO MANUTENZIONE ATTREZZATURE	alto lago
2	BELLAMOLI	FEDERICO	OPERATIVO ABILITATO	alto lago
3	CAMPAGNARI	NICOLO'	OPERATIVO ABILITATO	alto lago
4	CARAZZA	DAVIDE	RAPPRESENTANTE DL / INCARICATO MANUTENZIONE ATTREZZATURE	alto lago
5	COATI	SIMONE	RAPPRESENTANTE DL / INCARICATO MANUTENZIONE ATTREZZATURE	alto lago
6	FUMANELLI	MICHELE	OPERATIVO ABILITATO	alto lago
7	MIGLIORANZI	RICCARDO	OPERATIVO INCARICATO	alto lago
8	PEROZZI	MAURO	PREPOSTO ABILITATO	alto lago
9	ZANINELLI	ALEX	OPERATIVO ABILITATO	alto lago
10	ZANOLLI	ALBERTO	OPERATIVO ABILITATO	alto lago
11	ZANOLLI	ANDREA	OPERATIVO ABILITATO	alto lago
12	OCCELLI	LUCA	RAPPRESENTANTE DL / INCARICATO MANUTENZIONE ATTREZZATURE	basso lago
13	ACCORDINI	LUCA	OPERATIVO ABILITATO	basso lago
14	BARUSOLO	NICOLA	RAPPRESENTANTE DL / INCARICATO MANUTENZIONE ATTREZZATURE	basso lago
15	BOTTURA	ANDREA	OPERATIVO ABILITATO	basso lago
16	CAMPAGNARI	MATTIA	OPERATIVO ABILITATO	basso lago
17	LUCCHINI	ELVIS	PREPOSTO ABILITATO	basso lago
18	MARTINI	RENZO	OPERATIVO ABILITATO	basso lago
19	NULI	MANUEL	RAPPRESENTANTE DL / INCARICATO MANUTENZIONE ATTREZZATURE	basso lago
20	RAFTIS	SPYRIDON	OPERATIVO ABILITATO	basso lago
21	SANDRI	MASSIMO	OPERATIVO ABILITATO	basso lago
22	VENTURELLI	GIOVANNI	OPERATIVO ABILITATO	basso lago
23	VIOLA	ROMEO	PREPOSTO ABILITATO	basso lago
24	COGHI	DAMIANO	PREPOSTO ABILITATO	ICT
25	DEGANI	FABIO	OPERATIVO ABILITATO	ICT
26	LEPORE	GIOVANNI	RAPPRESENTANTE DL	impianti
27	BRUNELLO	FABRIZIO	OPERATIVO ABILITATO	impianti
28	CATTANI	NICOLA	OPERATIVO ABILITATO	impianti
29	PATERO	CLAUDIO	OPERATIVO ABILITATO	impianti
30	SCANDOLA	ANDREA	PREPOSTO ABILITATO	impianti
31	AUROLA	LUCA	RAPPRESENTANTE DL / INCARICATO MANUTENZIONE ATTREZZATURE	salvaguardia d. r.
32	BOTTURA	ANDREA	OPERATIVO ABILITATO	salvaguardia d. r.
33	SCAMPERLE	SEBASTIANO	RAPPRESENTANTE DL / INCARICATO MANUTENZIONE ATTREZZATURE	multiutility
34	GOZZER	MARCO	OPERATIVO ABILITATO	multiutility
35	TINELLI	MAURIZIO	OPERATIVO ABILITATO	multiutility
36	DALLE VEDOVE	ROBERTO	OPERATIVO ABILITATO	potabilità

8.4 MODELLO Permesso di lavoro luoghi confinati

PERMESSO DI LAVORO IN SPAZI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

Azienda che effettua il lavoro:
Località intervento:
Data dell'intervento:
Rappresentante del Committente:
Reparto:
Numero del permesso:

Procedura

Identificazione dello Spazio confinato o sospetto di inquinamento				
☐ Camini	☐ Canalizza z	☐ Tubazioni	☐ Vasch e	☐ Fogna
☐ Scavi	☐ Caldaie	☐ Cunicoli	☐ Caved i	☐ Altro: _____
☐ Galleri e	☐ Serbatoi	☐ Pozzi	☐ Silos	_____
Lavorazioni da effettuare (descrizione): _____ _____ _____ _____ _____ _____				

Luoghi conduttori ristretti (pericolo elettrico)	
Lo spazio confinato o sospetto di inquinamento presenta delle caratteristiche di "luogo conduttore ristretto"	☐ SI ☐ NO
Misure di prevenzione del rischio elettrico:	
☐ Doppio isolamento SELV	☐ Separazione elettrica ☐ Apparecchiature portatili a batterie

Composizione della squadra di intervento (nome e cognome)			
Preposto:			
Addetto/i che operano all'interno dello spazio:			
.....			
Addetto/i alla sorveglianza esterna:			
.....			

Identificazione dei rischi dell'ambiente confinato	
Rischio di asfissia (mancanza di ossigeno)	☐ Permanenza prolungata
	☐ Scarso ricambio di aria
	☐ Presenza di reazioni chimiche di combustione (sviluppo di CO ₂ e/o CO)
	☐ Presenza di reazioni chimiche di ossidoriduzione (sviluppo di NH ₃ , e/o H ₂ S, HCN)
Rischio di avvelenamento per inalazione o per contatto epidermico	☐ Presenza di residui di gas, fumi o vapori velenosi
	☐ Evaporazione di liquidi o sublimazione di solidi normalmente presenti in serbatoi e simili
Rischio di incendio ed esplosione	☐ Presenza di gas e vapori infiammabili
	☐ Presenza di liquidi infiammabili
	☐ Presenza di polveri disperse nell'aria in alta concentrazione (farine, nerofumo, zucchero, segatura, polveri metalliche)
	☐ Presenza di sostanze ossidanti o di sostanze organiche con auto riscaldamento della massa con rischio di autoaccensione o decomposizione esotermica
Rischio di tipo infortunistico	☐ Caduta e scivolamento
	☐ Seppellimento/annegamento
	☐ Elevate temperature
	☐ Scariche elettriche
	☐ Schiacciamento
	☐ Rumore
	☐ Biologico

Procedura

Controlli preventivi			
O ₂ [%] _____	CO [ppm] _____	H ₂ S [ppm] _____	Esplosività [%] _____
Valori di accettabilità			
Ossigeno: 19,5% min 23,5 % max	Monossido di carbonio: < 25 ppm	Acido solfidrico: < 10 ppm	Esplosività: < 10% LEL
Strumentazione		utilizzata:	

DPI ed attrezzature da utilizzare				
☐ Maschere pieno facciali	☐ Stivali	☐ Casco	☐ Rilevatore gas	☐ Funi e cordini di sicurezza
☐ Semi maschere con filtro	☐ Tute	☐ Alimentazione e ausiliaria di aria	☐ Autorespiratore	☐ Altro: _____
☐ Guanti protettivi	☐ Imbracatura anticaduta	☐ Treppiedi	☐ Lampada di sicurezza	☐ Altro: _____

Interventi da eseguire durante l'attività lavorativa	
Ventilazione forzata ☐ SI ☐ NO	Ricambi d'aria previsti (m ³ /h): _____

Firme			
Firma del Preposto Spazi Confinati		Ore:	Data:
Firma del Rappresentante del Committente		Ore:	Data:

Procedura

ALLEGATO - ELENCO AMBIENTI CONFINATI AGS

CODICE IMPIANTO	TIPOLOGIA	IDENTIFICAZIONE IMPIANTO	INDIRIZZO	COMUNE	SI/NO EVENTUALE DESCRIZIONE LUOGO CONFINATO	CLASSIFICAZIONE SECONDO LINEE GUIDA INAIL - TIPO 1, 2 O 3	EFFETTUATO SOPRALLUOGO SPP	Coordinate Y(N[m])	Coordinate X(E[m])
A01	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	CAMPAGNOLA	LOC CAMPAGNOLA	MALCESINE	si			5072000	1641605
A02	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	PAINA	VIA PAINA	MALCESINE	si			5070024	1640828
A03	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	CROCE ROSSA	LOC VAL DI SOGNO	MALCESINE	si			5068148	1639800
A04	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	CASSONE	VIA GARDESANA SUD	MALCESINE	si			5066183	1639334
A05	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	PORTO DI BRENZONE	VIA ZANARDELLI 25	BRENZONE	si			5064350	1638182
A06	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	MAGUGNANO	VIA VENTI SETTEMBRE	BRENZONE	si			5063045	1637476
A07	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	CASTELLETTO	VIA NASCIMBENI	BRENZONE	si			5060872	1636325
A08	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	SAYONARA	VIA PASOLA	BRENZONE	si			5059300	1635377
A08BIS	IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO	SALTO	VIA SALTO 1	BRENZONE	si			5058455	1634877
A09	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	PAI	VIA PAI DI SOTTO 4	TORRI D/BENACO	si			5057798	1634516
A10	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	PIAGHEN	LOC PIAGHEN	TORRI D/BENACO	si			5055978	1633534
A11	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VALLE FORNARE	LOC FORNARE	TORRI D/BENACO	si			5053639	1632327
A12	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	ACQUE FREDDI	LOC ACQUE FREDDI	TORRI D/BENACO	si			5050562	1631258
A13	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	BRANCOLINO	LOC BRANCOLINO	TORRI D/BENACO	si			5049424	1630681
AFD01	DEPURATORE	AFFI (LOC.COSTABELLA)	VIA COSTABELLA	AFFI	l'interno delle vasche se venissero vuotate		28/02/2017	5045637	1638927
AFF02	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	ZAI ARCHIMEDE	VIA ARCHIMEDE	AFFI	si se si entra nelle vasca vuota			5045574	1640450
AFF03	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	ZAI VENTO	VIA VENTO	AFFI	si se si entra nelle vasca vuota			5045770	1640066
B01	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	ROCCA DI GARDA	LUNGOLAGO EUROPA 5	GARDA	si		SI	5048172	1633314
B01BIS	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	ROCCA GUSA		GARDA	si			5047889	1633415
B02	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	ROCCA VELA	VIA GARD DELL'ACQUA	BARDOLINO	si			5046943	1633669
B03	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	SAN SEVERO	LOC CA NOVA DI SOPRA 43	BARDOLINO	si			5045865	1634138
B04	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	CISANO	VIA RIV D PALAFITTE	BARDOLINO	si			5043468	1634828
B05	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	PERGOLANA	LOCALITA' PERGOLANA	LAZISE	si			5041847	1635104
B06	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VILLA BAGATTA	LOCALITA' VANON 5	LAZISE	si	11/04/2017 10/01/2018 (INCATO)		5038797	1635019
B07	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	RONCHI	VIA RONCHI	CASTELNUOVO	si		11/04/2017	5035256	1633375
B08	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	PIOPI	VIA MARZAN	PESCHIERA	si		11/04/2017	5034259	1632641
B10	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	PESCHIERA CAPPUCCINI	LOC CAPPUCCINI 3 X	PESCHIERA	si			5033810	1631610
B11	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	PESCHIERA PORTO	LUNGOLAGO MAZZINI	PESCHIERA	si			5033234	1632278
B12	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	CAMPAGNOLA VALEGGIO	LOC BUSE PREVALD	VALEGGIO SM	si			5021643	1634425
B13	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	PONTE VISCONTEO	VIA RAFFAELLO 1 P	VALEGGIO SM	si			5023747	1635393
B14	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	DIGA SALIONZE	LOC MONTE SALIONZE	VALEGGIO SM	si		27/06/2018	5028036	1634039
B15	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	PARADISO	INTERNO AL DEPURATORE PESCHIERA	PESCHIERA	si			5031111	1633637
BAA01	SERBATOIO	MONSUREI	VIA MURANO	BARDOLINO	l'interno delle vasche	1	24/10/2017	5044705	1635319
BAA02	SERBATOIO	PAERNO	CTE PAERNO 14X	BARDOLINO	l'interno delle vasche	1	24/10/2017	5045691	1636005
BAA03	SERBATOIO	FEUDO	LOC FEUDO	BARDOLINO	l'interno delle vasche			5046849	1636003
BAA04	SERBATOIO	MODENA	STR DI PREFONTANA	BARDOLINO	no			5044676	1636487
BAA05	POZZO	CAMPAZZI	LOC CAMPAZZI	BARDOLINO	no			5044852	1635566
BAA05BIS	POZZO	CAMPAZZI SPIA	LOC CAMPAZZI	BARDOLINO	no			5044854	1635569
BAA06	POZZO	CREOLE	LOC CREOLE SN	BARDOLINO	no			5043671	1635924
BAA06BIS	POZZO	CREOLE SPIA	LOC CREOLE SN	BARDOLINO	no			5043672	1635928
BAA07	POZZO	CISANO1	VIA MARZAN 8	BARDOLINO	si		24/10/2016	5043255	1634956
BAA07BIS	POZZO	CISANO2	VIA MARZAN 8	BARDOLINO	si		24/10/2016	5043261	1634981
BAA08	PROTEZIONE CATODICA	CALMASINO	STR CREAR	BARDOLINO	no			5042220	1636872
BAA09	POZZO	CALMASINO	STR CASTELLETTO	BARDOLINO	no			5041626	1636920
BAA10	SERBATOIO	CALMASINO	STR VALMARANA	BARDOLINO	l'interno delle vasche	1	13/12/2018	5042038	1636927
BAD01	VASCA IMHOFF	PALU'			no			5040892	1639140
BAD02	VASCA IMHOFF	CARLOTTE			no			5039727	1638283
BAF01	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	CALMASINO	STR DELLA BISAVOLA	BARDOLINO	si se si entra nelle vasca vuota			5042210	1637306
BAF02	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	CORTELLINE	LOC CA' VECCHIA	BARDOLINO	si se si entra nelle vasca vuota			5047197	1635552
BAF03	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	PANORAMICA	VIA COSTABELLA SN	BARDOLINO	si se si entra nelle vasca vuota			5043997	1635455
BAF04	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	SPINAROL	STRADA SPINAROL SN	BARDOLINO	si se si entra nelle vasca vuota			5041524	1638401
BAF05	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	LOC SPADI	LOC. SPADI SN	BARDOLINO	si se si entra nelle vasca vuota			5041936	1637541
BBA01	SORGENTE	AA10 01 ACQ ACAP Captazione anche ad usi multipli	ALBINUOVI	BRENTINO BELLUNO				5063350	1646140
BBA02	SORGENTE	AA10 01 ACQ ACAP Captazione anche ad usi multipli	ACQUA MARCIA	BRENTINO BELLUNO				5063744	1646295
BBA03	POZZO	AA10 01 ACQ ACAP Captazione anche ad usi multipli	BELLUNO	BRENTINO BELLUNO				5061207	1647481
BBA04	SERBATOIO	AA40 04 ACQ ADIS Distribuzione	BELLUNO	BRENTINO BELLUNO				5061194	1647495
BBA05	SORGENTE	AA10 01 ACQ ACAP Captazione anche ad usi multipli	ACQUE DEL FO'	BRENTINO BELLUNO				5061468	1647266
BBA06	SORGENTE	AA10 01 ACQ ACAP Captazione anche ad usi multipli	VALNASSE	BRENTINO BELLUNO					
BBA07	RILANCIO	AA40 04 ACQ ADIS Distribuzione	BRA'	BRENTINO BELLUNO				5060458	1647573
BBA08	SORGENTE	AA10 01 ACQ ACAP Captazione anche ad usi multipli	GIAZZETTA	BRENTINO BELLUNO				5058574	1646940
BBA09	POZZO	AA10 01 ACQ ACAP Captazione anche ad usi multipli	POZZO 1 RIVALTA	BRENTINO BELLUNO				5058088	1647589
BBA10	POZZO	AA10 01 ACQ ACAP Captazione anche ad usi multipli	POZZO 2 RIVALTA	BRENTINO BELLUNO				5058097	1647582
BBA11	POZZO	AA10 01 ACQ ACAP Captazione anche ad usi multipli	MATTONARA	BRENTINO BELLUNO				5058047	1647033

ALLEGATO - ELENCO AMBIENTI CONFINATI AGS

CODICE IMPIANTO	TIPOLOGIA	IDENTIFICAZIONE IMPIANTO	INDIRIZZO	COMUNE	SI/NO EVENTUALE DESCRIZIONE LUOGO CONFINATO	CLASSIFICAZIONE SECONDO LINEE GUIDA INAIL - TIPO 1, 2 O 3	EFFETTUATO SOPRALLUOGO SPP	Coordinate Y(N[m])	Coordinate X(E[m])
BBA12	SERBATOIO	AA40 04 ACQ ADIS Distribuzione	MATTONARA-GIAZZETTA	BRENTINO BELLUNO				5058448	1647124
BBA13	SORGENTE	AA10 01 ACQ ACAP Captazione anche ad usi multipli	RIO BISSOLO	BRENTINO BELLUNO				5056596	1645513
BBA14	SERBATOIO	AA40 04 ACQ ADIS Distribuzione	BRENTINO	BRENTINO BELLUNO				5056221	1645888
BBA15	RILANCIO	AA40 04 ACQ ADIS Distribuzione	VIA BATTISTI	BRENTINO BELLUNO				5056178	1646030
BBA16	RILANCIO	AA40 04 ACQ ADIS Distribuzione	VIA MOLINI	BRENTINO BELLUNO				5056247	1645914
BBA17	SERBATOIO	AA40 04 ACQ ADIS Distribuzione	PREABOCCO	BRENTINO BELLUNO				5054166	1644924
BBA18	SORGENTE	AA10 01 ACQ ACAP Captazione anche ad usi multipli	LE VAI 1	BRENTINO BELLUNO					
BBA19	SORGENTE	AA10 01 ACQ ACAP Captazione anche ad usi multipli	LE VAI 2	BRENTINO BELLUNO					
BBA20	SORGENTE	AA10 01 ACQ ACAP Captazione anche ad usi multipli	LE VAI 3	BRENTINO BELLUNO					
BBA21	SERBATOIO	AA40 04 ACQ ADIS Distribuzione	PIAN DI FESTA	BRENTINO BELLUNO				5059228	1646404
BBA70	PUNTO DI PRELIEVO	AA40 04 ACQ ADIS Distribuzione	RIVALTA	BRENTINO BELLUNO				5057535	1647454
BBA71	PUNTO DI PRELIEVO	AA40 04 ACQ ADIS Distribuzione	BELLUNO	BRENTINO BELLUNO				5060967	1647909
BBA72	PUNTO DI PRELIEVO	AA40 04 ACQ ADIS Distribuzione	BRENTINO	BRENTINO BELLUNO				505699	1645952
BBA73	PUNTO DI PRELIEVO	AA40 04 ACQ ADIS Distribuzione	PREABOCCO	BRENTINO BELLUNO					
BBF01	VASCA SETTICA	AF10 07 FOG FONM Fognatura nera e mista	VIA ROMA	BRENTINO BELLUNO				5060759	1647809
BBF02	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	AF10 07 FOG FONM Fognatura nera e mista	VICOLO ADIGE	BRENTINO BELLUNO				5060832	1647903
BBF03	VASCA SETTICA	AF10 07 FOG FONM Fognatura nera e mista	VIA ALATINI	BRENTINO BELLUNO				5060877	1647946
BBF04	VASCA SETTICA	AF10 07 FOG FONM Fognatura nera e mista	VIA FONTANELLE	BRENTINO BELLUNO				5061027	1648009
BBF05	VASCA SETTICA	AF10 07 FOG FONM Fognatura nera e mista	ZAI	BRENTINO BELLUNO				5058352	1647727
BBF06	VASCA SETTICA	AF10 07 FOG FONM Fognatura nera e mista	VIA SCALA (MUNICIPIO)	BRENTINO BELLUNO				5057569	1647554
BBF09	VASCA SETTICA	AF10 07 FOG FONM Fognatura nera e mista	STRADA DEL NOE'	BRENTINO BELLUNO				5056015	1645966
BBF10	VASCA SETTICA	AF10 07 FOG FONM Fognatura nera e mista	VIA PREABOCCO NORD	BRENTINO BELLUNO				5054021	1645031
BBF11	VASCA SETTICA	AF10 07 FOG FONM Fognatura nera e mista	STRADA DEL NOE'	BRENTINO BELLUNO				5055833	1646235
BBF12	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	AF10 07 FOG FONM Fognatura nera e mista	A22 AUTOGRILL	BRENTINO BELLUNO				5061795	1648886
BBF13	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	AF10 07 FOG FONM Fognatura nera e mista	PASSACARRI	BRENTINO BELLUNO				5060975	1648131
BBF14	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	AF10 07 FOG FONM Fognatura nera e mista	MOLINI (PESCOLTURA)	BRENTINO BELLUNO				5061376	1648116
BBF15	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	AF10 07 FOG FONM Fognatura nera e mista	VIA ROMA	BRENTINO BELLUNO				5060764	1647810
BBF16	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	AF10 07 FOG FONM Fognatura nera e mista	BRA'	BRENTINO BELLUNO				5060341	1647614
BBF17	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	AF10 07 FOG FONM Fognatura nera e mista	CAVATERRE	BRENTINO BELLUNO				5058688	1647687
BBF18	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	AF10 07 FOG FONM Fognatura nera e mista	VIA SCALA (CANTINA)	BRENTINO BELLUNO				5057973	1647673
BBF19	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	AF10 07 FOG FONM Fognatura nera e mista	VIA ROMA NORD	BRENTINO BELLUNO					
BBF20	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	AF10 07 FOG FONM Fognatura nera e mista	VIA FONTANELLE	BRENTINO BELLUNO					
BBD01	VASCA IMHOFF	AD10 11 DEP DDEP Depurazione	VICOLO ADIGE	BRENTINO BELLUNO				5060825	1657908
BBD02	VASCA IMHOFF	AD10 11 DEP DDEP Depurazione	CA' VECCHIA	BRENTINO BELLUNO				5058906	1647638
BBD03	VASCA IMHOFF	AD10 11 DEP DDEP Depurazione	VIA SCALA (MUNICIPIO)	BRENTINO BELLUNO				5057567	1647559
BBD03BIS	VASCA IMHOFF	AD10 11 DEP DDEP Depurazione	VIA SCALA (MUNICIPIO)	BRENTINO BELLUNO				5057568	1647576
BBD04	VASCA IMHOFF	AD10 11 DEP DDEP Depurazione	VIA LA VAL	BRENTINO BELLUNO				5057184	1647362
BBD05	VASCA IMHOFF	AD10 11 DEP DDEP Depurazione	QUAREL	BRENTINO BELLUNO				5055661	1646090
BBD06	VASCA IMHOFF	AD10 11 DEP DDEP Depurazione	RIO BISSOLO	BRENTINO BELLUNO				5056098	1646375
BBD07	VASCA IMHOFF	AD10 11 DEP DDEP Depurazione	VIA PREABOCCO SUD	BRENTINO BELLUNO				5053946	1644888
BBD08	VASCA IMHOFF	AD10 11 DEP DDEP Depurazione	S.ANDREA CIMITERO	BRENTINO BELLUNO				5060139	1647482
BBD09	DEPURATORE	AD10 11 DEP DDEP Depurazione	BELLUNO	BRENTINO BELLUNO				5060167	1647475
BBD10	VASCA IMHOFF	AD10 11 DEP DDEP Depurazione	VIA ADIGE	BRENTINO BELLUNO				5057396	1647583
BBD11	VASCA IMHOFF	AD10 11 DEP DDEP Depurazione	VIA SANTUARIO	BRENTINO BELLUNO				5055941	1645862
BBD12	VASCA IMHOFF	AD10 11 DEP DDEP Depurazione	CAVATERRE	BRENTINO BELLUNO					
BRA01	POZZO	ASSENZA	VIA DE LOC	BRENZONE	no			5065456	1638656
BRA02	SERBATOIO	SOMMAVILLA	VIA D. PACE	BRENZONE	l'interno della vasca		28/11/2018	5065169	1639147
BRA03	SERBATOIO	PIOPO		BRENZONE	l'interno della vasca			5065176	1639278
BRA04	POZZO	VASO		BRENZONE	no			5063701	1637731
BRA06	SERBATOIO	LAVELLO		BRENZONE	l'interno della vasca		28/11/2018	5063800	1638263
BRA07	POZZO	CASTELLETTO		BRENZONE	no			5060736	1636235
BRA07BIS	PESCA LAGO	PESCA CASTELLETTO	VIA VESPUCCI	BRENZONE	no			5060716	1636164
BRA09	SERBATOIO	SOFIA	LOC FASOR	BRENZONE	si se si entra nelle vasche vuote		28/11/2018	5060641	1636524
BRA10	SERBATOIO	BIAZA		BRENZONE	si se si entra nelle vasche vuote		28/11/2018	5060357	1636545
BRA11	RILANCIO	PIANTA		BRENZONE	no			5058786	1635202
BRA12	SERBATOIO	PIANTA	VIA PIANTA 14	BRENZONE	si se si entra nelle vasche vuote			5058668	1635308
BRA13	SERBATOIO	CHEMASI	VIA PRADA ALTA	BRENZONE	si se si entra nelle vasche vuote			5060770	1639622
BRA14	SERBATOIO	ZIGNAGO	VIA DEL SOLE	BRENZONE	si se si entra nella vasca vuota		28/11/2018	5064250	1638707
BRA15	SERBATOIO	PIOPO		BRENZONE	si se si entra nella vasca vuota		28/11/2018	5065176	1639278
BRA16	PARTITORE	PENA		BRENZONE	no			5060516	1639614
C15	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	BERGAMINI			non di competenza AGS			5034391	1630719
C16	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	MARASCHINA			non di competenza AGS			5034788	1628963
COA01	POZZO	GAZZOLI 1 e 2	LOC. GAZZOLI 67	COSTERMANO	si	1	27/02/2019		

ALLEGATO - ELENCO AMBIENTI CONFINATI AGS

CODICE IMPIANTO	TIPOLOGIA	IDENTIFICAZIONE IMPIANTO	INDIRIZZO	COMUNE	SI/NO EVENTUALE DESCRIZIONE LUOGO CONFINATO	CLASSIFICAZIONE SECONDO LINEE GUIDA INAIL - TIPO 1, 2 O 3	EFFETTUATO SOPRALLUOGO SPP	Coordinate Y(N[m])	Coordinate X(E[m])
COA01BIS	POZZO	GAZZOLI 2	LOC. GAZZOLI 67		no				
COA02	POZZO	BRAN	LOC. BRAN	COSTERMANO	no		27/02/2019		
COA03	POZZO	VAL 1	LOC. VAL	COSTERMANO	no		27/02/2019		
COA04	SERBATOIO	PIZZON (RONCO)	LOC. PIZZON (RONCO)	COSTERMANO	si se si entra nelle vasche vuote		27/02/2019	5052809	1634592
COA05	SERBATOIO	PIGNA	VIA CARPENE	COSTERMANO	si se si entra nelle vasche vuote		27/02/2019	5049839	1635335
COA06	SERBATOIO	ZEL (BAITO) VECCHIO E NUOVO	LOC. ZEL	COSTERMANO	si	1	27/02/2019	5052005	1634012
COA07	SERBATOIO	CASTELLO (MARCIAGA)	LOC. CASTELLO		si se si entra nelle vasche vuote			5050117	1633420
COA08	RILANCIO	MALAGO'	VIA LONGA		si se si entra nella vasca vuota				
					si se si entra nel locale ma le saracinesche vengono mosse dall'alto				
COA09	LOCALE MANOVRA	MONTEGOLO			si se si entra nella vasca vuota				
COF01	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA GUARDIE	VIA GUARDIE	COSTERMANO	si se si entra nella vasca vuota				
COF02	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	MADONNA DEL SOCCORSO	LOC. MADONNA DEL SOCCORSO	COSTERMANO	si se si entra nella vasca vuota				
COF03	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	CAMPAGNOLA 1	LOC. CAMPAGNOLA	COSTERMANO	si se si entra nella vasca vuota				
COF04	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	CAMPAGNOLA 2	LOC. CAMPAGNOLA	COSTERMANO	si se si entra nella vasca vuota				
COF05	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA TURONA	VIA TURONA	COSTERMANO	si se si entra nella vasca vuota				
COF06	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	PIZZON	LOC. PIZZON	COSTERMANO	si se si entra nella vasca vuota				
COF07	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VAL (EX DEPURATORE)	VIA VITTORIO VENETO	COSTERMANO	si se si entra nella vasca vuota				
COF08	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VARESCHE	LOC. VARESCHE	COSTERMANO	si se si entra nella vasca vuota				
COF09	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA CONSOLINI	VIA CONSOLINI	COSTERMANO	si se si entra nella vasca vuota				
CPA01	SERBATOIO	CROCE (SPIAZZI)	VIA CROCE	CAPRINO	si se si entra nelle vasche vuote	1	09/01/2017	5056895	1644228
CPA05	SERBATOIO	LOC MALCOTTA	VIA MALCOTTA	CAPRINO	si se si entra nelle vasche vuote			5056096	1642824
CPA06	SERBATOIO	LOC SALZAN		CAPRINO	si se si entra nelle vasche vuote			5055473	1642750
CPA07	SERBATOIO	LOC VETTOR		CAPRINO	si se si entra nelle vasche vuote			5055126	1642541
CPA08	SERBATOIO	LOC. VEZZANE BRAGA		CAPRINO	si se si entra nelle vasche vuote			5054617	1642324
CPA09	PARTITORE	LOC. BRAGA		CAPRINO	l'interno delle vasche se venissero vuotate			5054387	1642211
CPA10	SERBATOIO	LOC. PAZZON CAODEVILLA	VIA CAODEVILLA	CAPRINO	si se si entra nelle vasche vuote			5053931	1642545
CPA12	SERBATOIO	PAZZON SCUOLE		CAPRINO	si se si entra nelle vasche vuote			5053312	1642073
CPA13	SERBATOIO	SAN MICHELE		CAPRINO	si se si entra nelle vasche vuote			5052828	1641159
CPA14	SERBATOIO	SAN MARTINO		CAPRINO	si se si entra nelle vasche vuote			5052736	1641496
CPA15	SERBATOIO	FORTE (SPIAZZI)	VIA FORTE	CAPRINO	si se si entra nelle vasche vuote			5055065	1644790
CPA16	SERBATOIO	PAPALINA ALTA	VIA PAPALINA	CAPRINO	si se si entra nelle vasche vuote			5054590	1644391
CPA17	SERBATOIO	BROIESCHI		CAPRINO	si se si entra nelle vasche vuote	1	09/01/2017	5053451	1643782
CPA21	SERBATOIO	PLATANO CAMPAGNAR	VIA CAMPAGNAR	CAPRINO	si se si entra nella vasca vuota			5052002	1642130
CPA23	SERBATOIO	ZOVO BOSCHI PRIMI BIS		CAPRINO	si se si entra nella vasca vuota			5050761	1640662
CPA24	SERBATOIO	ZOVO BOSCHI PRIMI		CAPRINO	si se si entra nella vasca vuota			5050755	1640654
CPA25	SERBATOIO	CAIAR		CAPRINO	si se si entra nella vasca vuota			5052597	1640426
CPA26	SERBATOIO	GAON		CAPRINO	si se si entra nelle vasche vuote	1	09/01/2017	5052875	1639988
CPA28	SERBATOIO	CASSETTE OSPEDALE NUOVO		CAPRINO	si vani manovre e vasche vuote	1	09/01/2017	5052310	1639918
CPA29	SERBATOIO	OSPEDALE VECCHIO		CAPRINO	si vani manovre e vasche vuote	1	09/01/2017	5052294	1639941
CPA30	SERBATOIO	MEZZANA DI GAON		CAPRINO	si se si entra nella vasca vuota			5052697	1639714
CPA31	RILANCIO	VILLA SPADA		CAPRINO	no			5051882	1639444
CPA32	SERBATOIO	DOSSO BERRA		CAPRINO	si se si entra nella vasca vuota			5051942	1638897
CPA34	SERBATOIO	PEAGNE BASSE		CAPRINO	si se si entra nella vasca vuota			5052794	1638830
CPA36	RILANCIO	VIA GIARE DI MEZZO	VIA GIARE DI MEZZO	CAPRINO	no			5051132	1636586
CPA37	SERBATOIO	PESINA	VIA CASTELLO	CAPRINO	si se si entra nella vasca vuota			5051286	1637059
CPA38	SERBATOIO	PESINA GIARE (ALTO)	VIA GIARE DI SOTTO	CAPRINO	si se si entra nella vasca vuota			5051475	1636802
CPA39	SERBATOIO	PESINA BISSE (ALTO)		CAPRINO	si se si entra nella vasca vuota			5051423	1636163
CPA40	SERBATOIO	PESINA BISSE (BASSO)	VIA BISSE	CAPRINO	no			5051190	1636218
CPA41	RILANCIO	PZA GIOVANNI XXIII	PZZA GIOVANNI XXIII	CAPRINO	no			5059756	1644379
CPA43	LOCALE MANOVRA	PESINA CASALETTO	VIA CASALETTO	CAPRINO	si se si entra nella vasca vuota				
CPA49	SERBATOIO	ORI		CAPRINO	no			5052830	1643149
CPA50	SERBATOIO	RENZON		CAPRINO	no			5053942	1641891
CPD01	DEPURATORE	CAPRINO (LOC.MONTESEI)	VIA MONTESEI	CAPRINO	l'interno delle vasche se venissero vuotate		24/10/2016	5049768	1637592
CSA01	POZZO	TESTI VECCHIO	VIA SOLFERINO	CASTELNUOVO	no		26/07/2018	5033330	1637574
CSA02	POZZO	GALLETTO	VIA TIONE	CASTELNUOVO	si VALUTARE RIALZO FONDO	1	27/04/2017	5035822	1640651
CSA04	POZZO	MONGABIA	VIA MONGABIA	CASTELNUOVO	no		27/04/2017	5030496	1636754
CSA05	SERBATOIO	GALLINA	VIA GALLINA	CASTELNUOVO	si se si entra nelle vasche vuote	1	27/04/2017	5035651	1640992
CSA10	POZZO	TESTI NUOVO	VIA TESTI SN	CASTELNUOVO	si	1	27/04/2017	5033642	1637649
CSA11	POZZO	ZUCCOTTI NUOVO	VIA ZUCCOTTI SN	CASTELNUOVO	si	1	26/07/2018	5031652	1635018
CSA12	RILANCIO	STRADA DELLA BAGOLINA	STARDA DELLA BAGOLINA	CASTELNUOVO	no			5033729	1635096
CSD01	DEPURATORE	CASTELNUOVO (LOC.FERRATELLA)	VIA MARX	CASTELNUOVO	SI: vasca delle pompe del sollevamento fognario		26/07/2018	5032254	1638013
CSD02	DEPURATORE	OLIOSI (VIA CUSTOZA)	VIA CUSTOZA 1 P	CASTELNUOVO	no		26/07/2018	5029730	1636966
CSF01	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	HOTEL GARDALAND	VIA PALU'	CASTELNUOVO	si se si entra nella vasca vuota			5033661	1634810

ALLEGATO - ELENCO AMBIENTI CONFINATI AGS

CODICE IMPIANTO	TIPOLOGIA	IDENTIFICAZIONE IMPIANTO	INDIRIZZO	COMUNE	SI/NO EVENTUALE DESCRIZIONE LUOGO CONFINATO	CLASSIFICAZIONE SECONDO LINEE GUIDA INAIL - TIPO 1, 2 O 3	EFFETTUATO SOPRALLUOGO SPP	Coordinate Y(N[m])	Coordinate X(E[m])
CSF02	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	DORE'	VIA MILANO	CASTELNUOVO	si se si entra nelle vasca vuota			5033175	1637802
CSF03	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA SEI FONTANE	VIA SEI FONTANE	CASTELNUOVO	si se si entra nelle vasca vuota			5032189	1637423
CSF04	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA DELL'INDUSTRIA	VIA DELL'INDUSTRIA	CASTELNUOVO	si se si entra nelle vasca vuota			5031971	1638094
CSF05	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA S. MARTINO	VIA S MARTINO (Volperara)	CASTELNUOVO	si se si entra nelle vasca vuota			5034983	1639694
CSF06	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA CUSTOZA OLIOSI	VIA CUSTOZA	CASTELNUOVO	si se si entra nelle vasca vuota			5029730	1636966
CSF07	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	LOC CAMALAVICINA	LOC CAMALAVICINA	CASTELNUOVO	si se si entra nelle vasca vuota			5030623	1635071
CSF08	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA FERRARI NUOVO	VIA FERRARI E.	CASTELNUOVO	si se si entra nelle vasca vuota			5032604	1635723
CSF09	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA BURLINETTO	VIA BURLINETTO	CASTELNUOVO	si se si entra nelle vasca vuota			5032916	1635740
CSF10	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA ITALIA	VIA ITALIA 61	CASTELNUOVO	si se si entra nelle vasca vuota			5033048	1637525
CVA01	POZZO	VECCHIO SEGA1	VIA POZZO 3 X	CAVAION	si	1	19/03/2019	5042143	1640714
CVA02	POZZO	NUOVO SEGA2	VIA MAMELI	CAVAION	si	1	19/03/2019	5042732	1640641
CVA03	SERBATOIO	FONTANELLE	LOC FONTANELLE	CAVAION	no		19/03/2019	5042671	1640211
CVA04	SERBATOIO	BOSCON	LOC. MONTEAN	CAVAION	si se si entra nelle vasche vuote		19/03/2019	5044374	1639495
CVA05	SERBATOIO	ROTONDA	LOC INCAFFI	CAVAION	si se si entra nelle vasche vuote		19/03/2019	5044977	1637996
CVA06	SERBATOIO	CABINA	VIA VALCARARA	CAVAION	si se si entra nelle vasche vuote		19/03/2019	5044720	1638152
CVA07	SERBATOIO	BERGAMINI		CAVAION	disMESSO			5044660	1638323
CVA08	SERBATOIO	SAN MICHELE		CAVAION	si se si entra nelle vasche vuote		19/03/2019	5044926	1637874
CVD01	VASCA IMHOFF	VIA FIUMI	VIA FIUMI	CAVAION	si			5044117	1638982
CVF01	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VILLA	STRADA VILLA	CAVAION	si se si entra nelle vasca vuota			5043479	1637037
CVF02	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	ZANONI	LOC. PREELA ZANONI	CAVAION	si se si entra nelle vasca vuota			5042974	1637401
CVF03	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	PRESSENGA	LOC. PRESSENGA	CAVAION	si se si entra nelle vasca vuota			5043308	1638453
CVF04	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	FONTANELLE	Via Fontanelle	CAVAION	si se si entra nelle vasca vuota			5042708	1640184
CVF05	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	FIUMI VECCHIO	VIA FIUMI	CAVAION	si se si entra nelle vasca vuota			5044237	1638911
CVF06	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	FIUMI NUOVO	Via Fiumi	CAVAION	si se si entra nelle vasca vuota			5044222	1638764
CVF07	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	MONTEAN	LOC MONTEAN 3	CAVAION	si se si entra nelle vasca vuota			5044919	1639441
CVF09	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	MARCONI	VIA MARCONI	CAVAION	si se si entra nelle vasca vuota			5042530	1640823
CVF10	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	MOLINI	Via Molini	CAVAION	si se si entra nelle vasca vuota			5042127	1640835
CVF11	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	POZZOI	LOC POZZOI SN	CAVAION	si se si entra nelle vasca vuota			5042763	1639157
CVF13	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	FAINO	LOC. Faino	CAVAION	si se si entra nelle vasca vuota			5041741	1640008
DOA01	SERBATOIO	OSSENIGO	VIA S ANDREA 164	DOLCE'	si se si entra nelle vasche vuote			5059520	1648591
DOA02	POZZO	PERI	VIA BRENNERO	DOLCE'	no			5057495	1648075
DOA03	SERBATOIO	VIA FOSSE-PERI	VIA FOSSE	DOLCE'	si se si entra nelle vasche vuote			5057258	1648672
DOA05	POZZO	DOLCE'	SS. BRENNERO	DOLCE'	no			5052042	1644800
DOA06	POTABILIZZATORE	CERAINO	VIA BRENNERO	DOLCE'	si se si entra nelle vasca vuota			5048127	1642600
DOA07	SERBATOIO	VIA CASTELLO	VIA CASTELLO	DOLCE'	si se si entra nelle vasche vuote			5051186	1644713
DOA09	POZZO	VOLARGNE	VIA VALENTINI 11	DOLCE'	no			5044810	1642272
DOA10	SERBATOIO	CERADELLO	VIA CERADELLO SN	DOLCE'	si se si entra nelle vasche vuote			5052336	1645027
DOD01	DEPURATORE	PERI	VIA CANTARANE	DOLCE'	l'interno delle vasche se venissero vuotate		SI	5057240	1647919
DOD02	DEPURATORE	DOLCE'	VIA TOMBEIOLO SN	DOLCE'	l'interno delle vasche se venissero vuotate		SI	5050944	1644113
DOD03	VASCA IMHOFF	CERAINO		DOLCE'	si se si entra nelle vasca vuota			5047839	1642533
DOD03BIS	FITODEPURAZIONE	CERAINO		DOLCE'	no			5047794	1642548
DOD04	VASCA IMHOFF	OSSENIGO		DOLCE'	si se si entra nelle vasca vuota			5059106	1648184
DOF01	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	ROVERETO	VIA ROVERETO	DOLCE'	si se si entra nelle vasca vuota			5048422	1642455
DOF02	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	BATTELLO NORD	VIA BATTELLO	DOLCE'	si se si entra nelle vasca vuota			5048102	1642362
DOF03	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	BATTELLO SUD	VIA BATTELLO 02	DOLCE'	si se si entra nelle vasca vuota			5047946	1642297
DOF05	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA STAZIONE	VIA STAZIONE	DOLCE'	si se si entra nelle vasca vuota			5057744	1648085
DOF06	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	BOSCAROLA	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	DOLCE'	si se si entra nelle vasca vuota			5045504	1642435
DOF07	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	CEROTTO	VIA CEROTTO	DOLCE'	si se si entra nelle vasca vuota			5045301	1642145
DOF08	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VILLA DEL BENE	VIA VILLA DEL BENE	DOLCE'	si se si entra nelle vasca vuota			5045193	1642102
DOF09	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	SOTTOMORI	VIA SOTTOMORI	DOLCE'	si se si entra nelle vasca vuota			5044508	1641784
DOF11	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	DEL MARMO	VIA DEL MARMO	DOLCE'	si se si entra nelle vasca vuota			5043838	1641398
DOF12	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	CHIESA	VIA CHIESA SN	DOLCE'	si se si entra nelle vasca vuota			5051460	1644394
DOF13	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	MOLINO	VIA MOLINO SN	DOLCE'	si se si entra nelle vasca vuota			5051338	1644146
DOF14	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	TRENTO	VIA TRENTO SN	DOLCE'	si se si entra nelle vasca vuota			5050771	1644380
DOF15	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	MOLINI	V. MOLINI SN	DOLCE'	si se si entra nelle vasca vuota			5051338	1644146
DOF16	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	DEI PRE'	V. DEI PRE' SN	DOLCE'	si se si entra nelle vasca vuota			5059518	1648229
FEA03BIS	SERBATOIO	LONZA	LOCALITA' LONZA	FERRARA MB	si se si entra nelle vasche vuote			5060893	1643661
FEA04	SERBATOIO	FELESAR		FERRARA MB	si se si entra nelle vasche vuote			5060630	1643535
FEA05	SERBATOIO	CAMPEDELLO		FERRARA MB	si se si entra nelle vasche vuote			5060325	1643376
FEA07	SERBATOIO	CAMBRIGAR	LOC CACCIATORE SN	FERRARA MB	si se si entra nelle vasche vuote			5061186	1644087
FEA09	SERBATOIO	VAL DEI COALI		FERRARA MB	si se si entra nelle vasche vuote		09/01/2017	5059820	1643985
FEA11	SERBATOIO	FERRARA		FERRARA MB	si se si entra nelle vasche vuote			5059824	1643986
FEA12	SERBATOIO	FERRARA 2 ALBARE'	VILLA/VILLAGGIO ALBARE	FERRARA MB	si se si entra nelle vasche vuote			5059461	1645049

ALLEGATO - ELENCO AMBIENTI CONFINATI AGS

CODICE IMPIANTO	TIPOLOGIA	IDENTIFICAZIONE IMPIANTO	INDIRIZZO	COMUNE	SI/NO EVENTUALE DESCRIZIONE LUOGO CONFINATO	CLASSIFICAZIONE SECONDO LINEE GUIDA INAIL - TIPO 1, 2 O 3	EFFETTUATO SOPRALLUOGO SPP	Coordinate Y(N[m])	Coordinate X(E[m])
FEA13	POTABILIZZATORE	CAMBRIGAR		FERRARA MB	no			5060928	1644312
FEA14	SERBATOIO	PRAVASAR		FERRARA MB	si se si entra nelle vasche vuote			5058781	1643956
FEA15	SERBATOIO	MONTE CUCCO		FERRARA MB	si se si entra nelle vasche vuote			5059820	1645529
FEA16	SERBATOIO	FRINE DI SOPRA		FERRARA MB	si se si entra nelle vasche vuote			5058314	1644631
FEA17	SERBATOIO	NOVEZZA		FERRARA MB	si se si entra nelle vasche vuote			5063842	1644800
FED01	DEPURATORE	FERRARA(VIA FERRARA BASSA)	VIA FERRARA BASSA SN	FERRARA MB	l'interno delle vasche se venissero vuotate		SI	5059637	1644447
GAA01	PESCA LAGO	CAVALLA	LUNGOLAGO EUROPA 5 X	GARDA	no			5047407	1633406
GAA03	SERBATOIO	ROCCA	VIA PER LA ROCCA	GARDA	si se si entra nelle vasche vuote		24/10/2016	5047892	1633734
GAA05	SERBATOIO	MOLINET	VIA PER MARCIAGA 24	GARDA	si se si entra nelle vasche vuote		08/08/2017	5049474	1633542
GAF01	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	CORNO	L.lago Pincherli	GARDA	si se si entra nelle vasca vuota			5048458	1632439
LAA01	POZZO	COLOMBARE 1	STR COLOMBARA	LAZISE	no				
LAA01BIS	POZZO	COLOMBARE 2		LAZISE	no				
LAA02	POZZO	PRAIA	LOC PRAIA	LAZISE	si	2	15/05/2017		
LAA03	POZZO	SALINE	CTE SALINE	LAZISE	no				
LAA04	POZZO	CA' ERMINIA	LOC CASA ERMINIA	LAZISE	si	2	15/05/2017		
LAA06	POZZO	GREGHE	LOC FOSSALTA	LAZISE	no SE VIENE REALIZZATA GRIGLIA		15/05/2017		
LAA08	RILANCIO	CASTELLO	VIA CASTELLO	LAZISE	si	2	15/05/2017		
LAA10	PROTEZIONE CATODICA	LGL MARCONI	LGL MARCONI	LAZISE	no				
LAA11	POZZO	CA' FURIA	LOC CASETTE 1/3	LAZISE	no				
LAA12	SERBATOIO	MONTIONI ALTI		LAZISE	si se si entra nelle vasche vuote	1	13/12/2018	5041280	1636896
LAA15	SERBATOIO	MONTE BIANCO		LAZISE	si se si entra nelle vasche vuote	1	13/12/2018		
LAA17	SERBATOIO	PIGNETO		LAZISE	si se si entra nelle vasche vuote	1	13/12/2018		
LAA18	SERBATOIO	PREONI		LAZISE	si se si entra nelle vasche vuote	1	13/12/2018		
LAA19	SERBATOIO	CHIESA	Colà	LAZISE	si se si entra nelle vasche vuote		15/05/2017		
LAF01	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA BARBIERI	VIA BARBIERI	LAZISE	si se si entra nelle vasca vuota			5040478	1635337
LAF02	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	PERGOLANA	Lungolago Pergolana	LAZISE	si se si entra nelle vasca vuota			5041415	1635196
LAF03	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	LOC FORESTE	Via Foreste	LAZISE	si se si entra nelle vasca vuota			5041759	1635440
LAF04	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA MARENGO	VIA MARENGO	LAZISE	si se si entra nelle vasca vuota			5036281	1634668
LAF05	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA MADONNA	VIA MADONNA	LAZISE	si se si entra nelle vasca vuota			5036819	1636767
LAF06	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA VALLE	VIA VALLE	LAZISE	si se si entra nelle vasca vuota			5037085	1636072
LAF07	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA BORGO ANTICO	Via Borgo Antico	LAZISE	si se si entra nelle vasca vuota			5037114	1636114
MAA01	POZZO	NAVENE	VIA VALLE DELL'ACQUA 999	MALCESINE	no				
MAA02	SERBATOIO	NAVENE		MALCESINE	si se si entra nelle vasche vuote		17/04/2019		
MAA04	SERBATOIO	DON PEDRO		MALCESINE	si se si entra nelle vasche vuote		17/04/2019		
MAA05	POZZO	PAINA	VIA PAINA 7	MALCESINE	no				
MAA06	SERBATOIO	S MICHELE	LOC. SAN MICHELE	MALCESINE	si se si entra nelle vasche vuote				
MAA07	SERBATOIO	S MICHELE 2		MALCESINE	si se si entra nelle vasche vuote				
MAA08	SERBATOIO	FAIGOLO		MALCESINE	si se si entra nelle vasche vuote		17/04/2019		
MAA09	SERBATOIO	S ANTONIO	LOC. SANT'ANTONIO 1	MALCESINE	si se si entra nelle vasche vuote		17/04/2019		
MAA10	SERBATOIO	VAL DI GOA		MALCESINE	si se si entra nelle vasche vuote		17/04/2019		
MAA11	SERBATOIO	PANFIGLIO		MALCESINE	si se si entra nelle vasche vuote		17/04/2019		
MAA12	SERBATOIO	COLOMBERE		MALCESINE	si se si entra nelle vasche vuote		17/04/2019		
MAA13	SERBATOIO	TOMBI		MALCESINE	si se si entra nelle vasche vuote		17/04/2019		
MAA14	POZZO	CASSONE	VIA GARDESANA SUD	MALCESINE	no				
MAA15	POTABILIZZATORE	SAN CARLO	VIA S. CARLO 15	MALCESINE	no				
MAA16	SERBATOIO	CARFIOLO	LOC FICHET SN	MALCESINE	si se si entra nelle vasche vuote		17/04/2019		
MAA17	SERBATOIO	VIGNE		MALCESINE	si se si entra nelle vasche vuote		17/04/2019		
MAF01	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA CAPITANATO	Via Capitanato	MALCESINE	si se si entra nelle vasca vuota			5069485	1640557
MGA01	RILANCIO	RIF ALPINI			no				
MGA02	SERBATOIO	FONTANA NAOLE			no				
MGA03	SERBATOIO	RIF ALPINI			no				
MP01	MISURATORE PORTATA	SPIGHETTA (S ZENO)	LOC SPIGHETTA	TORRI D/BENACO	no			5054474	1633924
MP02	MISURATORE PORTATA	COSTERMANO (GARDA)	VIA GIARE	GARDA	no			5049225	1634681
MP03	MISURATORE PORTATA	BARDOLINO (CAVAION)	STR TRE CONTRE SN	CAVAION	no			5043271	1636707
MP04	MISURATORE PORTATA	CAVALCASELLE (CASTELNUOVO)	VIA 25 APRILE	CASTELNUOVO	no			5033134	1634092
PAA01	POZZO	COSTIERE	LOCALITA' CASETTA	PASTRENGO	no				
PAA02	POZZO	POL	LOCALITA' POL PASTRENGO	PASTRENGO	si se si entra nelle vasche vuote				
PAA03	SERBATOIO	PASTRENGO	VIA S.ZENO	PASTRENGO	no			5039338	1640846
PAA06	RILANCIO	SAMBUCO	Piazza Guglielmo	PASTRENGO	no				
PAF01	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	CORNE'	LOC. CORNE' D.PASTR.SN	PASTRENGO	si se si entra nelle vasca vuota			5040095	1640509
PAF02	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	PIOVEZZANO	VIA DEGLI ALPINI	PASTRENGO	si			5040499	1640002
PAF04	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	XXX APRILE	VIA 30 APRILE	PASTRENGO	si se si entra nelle vasca vuota			5039200	1640687
PAF05	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA PONTARA	VIA PONTARA ST	PASTRENGO	si se si entra nelle vasca vuota			5039718	1640435

ALLEGATO - ELENCO AMBIENTI CONFINATI AGS

CODICE IMPIANTO	TIPOLOGIA	IDENTIFICAZIONE IMPIANTO	INDIRIZZO	COMUNE	SI/NO EVENTUALE DESCRIZIONE LUOGO CONFINATO	CLASSIFICAZIONE SECONDO LINEE GUIDA INAIL - TIPO 1, 2 O 3	EFFETTUATO SOPRALLUOGO SPP	Coordinate Y(N[m])	Coordinate X(E[m])
PAF06	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA TIONE	Via Tione	PASTRENGO	si se si entra nelle vasca vuota			5037957	1639918
PAF09	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	MONTAER	Via Gardesana	PASTRENGO	si se si entra nelle vasca vuota			5038788	1640022
PAF10	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA MANTOVANA	V. MANTOVANA BAGN SN	PASTRENGO	si se si entra nelle vasca vuota			5037876	1640194
PAF12	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA MARMISTI 1	VIA MARMISTI	PASTRENGO	si se si entra nelle vasca vuota			5041432	1640942
PAF13	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA MARMISTI 2 (BARNA)	VIA MARMISTI	PASTRENGO	si se si entra nelle vasca vuota			5041216	1641088
PEA01	POZZO	VIA VENEZIA 1	VIA MONTE BALDO 2	PESCHIERA	SI	1	27/06/2018		
PEA01BIS	POZZO	VIA VENEZIA 2	VIA MONTE BALDO 2	PESCHIERA	no		27/06/2018		
PEA02	POZZO	BERRA VECCHIO	STRADA BERRA 3 X	PESCHIERA	no				
PEA02BIS	POZZO	BERRA NUOVO	STRADA BERRA 3 X	PESCHIERA	no				
PEA03	SERBATOIO	MONTE ZECCHINO	VIA TICINO 4X	PESCHIERA	si se si entra nelle vasche vuote		28/02/2017 26/03/2019		
PEA05	PUNTO MISURA	FORTE LAGHETTO	V. FORTE LAGHETTO SN	PESCHIERA	no				
PED02	VASCA IMHOFF	MASSONI		PESCHIERA	no			5032729	1629074
PEF01	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	CAMPO SPORTIVO	LOC CAMPO SPORTIVO SN	PESCHIERA	si se si entra nelle vasca vuota			5032760	1632552
PEF02	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	SCUOLA POLIZIA	PZA PARCO CATULLO SN	PESCHIERA	si se si entra nelle vasca vuota			5033207	1632664
PEF03	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	FRASSINO	VIA GONZAGA 2 X	PESCHIERA	si se si entra nelle vasca vuota			5032078	1630922
PEF04	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	PIGNOLINI (FRANKE)	LOC BROGLIE SN	PESCHIERA	si se si entra nelle vasca vuota			5031912	1630255
PEF05	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	MARINA	LOC MARINA SN	PESCHIERA	si se si entra nelle vasca vuota			5033321	1632790
PEF06	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	SCUOLE ELEMENTARI	VLE INDIPENDENZA SN	PESCHIERA	si se si entra nelle vasca vuota			5033766	1630308
PEF07	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	ZAI	Via dell'Artigianato	PESCHIERA	si se si entra nelle vasca vuota			5032013	1630156
PEF08	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	BADOARA	Via Frassino	PESCHIERA	si se si entra nelle vasca vuota			5032633	1631265
PEF09	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	FORNACI	LOC FORNACI SN	PESCHIERA	si se si entra nelle vasca vuota			5034640	1630113
PEF10	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	LUGANA	VIA LUGANA 5 X	PESCHIERA	si se si entra nelle vasca vuota			5034649	1629604
PEF11	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	MASSONI	Strada dei Massoni	PESCHIERA	si se si entra nelle vasca vuota			5032729	1629074
PEF14	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	MANZONI	VIA MANZONI SN	PESCHIERA	si se si entra nelle vasca vuota			5033225	1631353
PEF15	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	BELL'ITALIA	Via Bell'Italia	PESCHIERA	si se si entra nelle vasca vuota			5033441	1631365
PEF16	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	PORTO VECCHIO	Loc.Porto Vecchio	PESCHIERA	si se si entra nelle vasca vuota			5032691	1632852
PEF17	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	OTELLA	Via Santa Cristina	PESCHIERA	si se si entra nelle vasca vuota				
RIA01	POZZO	GAUIM	FRA GAUIM SN	RIVOLI	no				
RIA02	SERBATOIO	MESA	CDA MONTALTO GAUIM SN	RIVOLI	si se si entra nelle vasche vuote				
RIA04	SERBATOIO	CRISTANE	VIA CRISTANE SN	RIVOLI	si se si entra nelle vasche vuote				
RIA05	SERBATOIO	ZUANE		RIVOLI	si se si entra nelle vasche vuote				
RID01	DEPURATORE	ZUANE	VIA ZUANE DI SOPRA SN	RIVOLI	l'interno delle vasche se venissero vuotate	SI		5049364	1641390
RID02	DEPURATORE	BATTELLO	LOC BATTELLO SN	RIVOLI	l'interno delle vasche se venissero vuotate	SI		5048016	1641623
RID04	VASCA IMHOFF	CANALE		RIVOLI	accesso testa pozzo			5049612	1642665
RID06	VASCA IMHOFF	VANZELLE		RIVOLI	l'interno delle vasche se venissero vuotate			5047525	1640462
RID08	VASCA IMHOFF	MONTALTO		RIVOLI	l'interno delle vasche se venissero vuotate			5045603	1641261
RID09	VASCA IMHOFF	COLETTTO		RIVOLI	l'interno delle vasche se venissero vuotate			5048452	1639215
RIF01	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	ZUANE	Via Zuane Osteria	RIVOLI	si se si entra nelle vasca vuota			5049433	1641255
RIF02	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	RAGANO	Via Croce Gauim	RIVOLI	si se si entra nelle vasca vuota			5043044	1640706
RIF04	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	CANALE	V. CANALE SN	RIVOLI	si se si entra nelle vasca vuota			5049607	1642662
RIF07	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	S.PIERETTO		RIVOLI	si se si entra nelle vasca vuota			5045757	1640860
SAA01	POZZO	M COLORATI 1	VIA SENGIO 1	S. AMBROGIO	no				
SAA02	POZZO	M COLORATI 2	VIA SOTTO SENGIA	S. AMBROGIO	no				
SAA03	SERBATOIO	SCALETTOLE	VIA C.A. GROLETTE	S. AMBROGIO	si se si entra nelle vasche vuote				
SAA04	SERBATOIO	S.ZENO	VIA C.S. GROLETTE	S. AMBROGIO	SI: serbatoio accesso in cima alle scale				
SAA05	SERBATOIO	LA POIA	VIA C.S. GROLETTE	S. AMBROGIO	si se si entra nelle vasche vuote				
SAA06	RILANCIO	BOOSTER ZANE	VIA ZANE	S. AMBROGIO	no				
SAA07	SERBATOIO	CA' DE LA PELA		S. AMBROGIO	si se si entra nelle vasche vuote				
SAA08	SERBATOIO	BROLAZZO	LOC CS BROLAZZO	S. AMBROGIO	no				
SAA09	SERBATOIO	BRENTANI	CASE SPARSE BRENTANI	S. AMBROGIO	no				
SAA10	SERBATOIO	SOPRA BRENTANI		S. AMBROGIO	si se si entra nelle vasca vuota				
SAA11	SERBATOIO	DOPPIOLE	VIA LOPPIOLE	S. AMBROGIO	dismesso				
SAA12	SERBATOIO	CALCAROLE	VIA CALCAROLE	S. AMBROGIO	si se si entra nelle vasca vuota				
SAA13	SERBATOIO	S GIORGIO	VIA DELLA TORRE	S. AMBROGIO	si se si entra nelle vasca vuota				
SAA14	SERBATOIO	BORONA		S. AMBROGIO	si se si entra nelle vasche vuote				
SAA15	RILANCIO	FIERA	VIA CORGNAN 13 X	S. AMBROGIO	no				
SAA16	POZZO	NAPOLEONE	STRADA DE GASPERI (VIA DE GASP	S. AMBROGIO	no				
SAA18	POZZO	CAMPI SPORTIVI		S. AMBROGIO	no				
SAA21	SERBATOIO	CONCA D'ORO		S. AMBROGIO	si se si entra nelle vasche vuote				
SAD01	DEPURATORE	PONTON	VIA PONTE	S. AMBROGIO	l'interno delle vasche se venissero vuotate	SI		5041947	1640974
SAF01	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	SPORT NATURA	VIA PONTE	S. AMBROGIO	si se si entra nelle vasca vuota			5042169	1640981
SAF02	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA PORTO VECCHIO	VIA PORTO VECCHIO	S. AMBROGIO	si se si entra nelle vasca vuota			5042476	1641062
SAF03	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA CASE SPARSE CAMPAGNON	Via Case sparse Campagnol	S. AMBROGIO	si se si entra nelle vasca vuota			5041351	1641370

ALLEGATO - ELENCO AMBIENTI CONFINATI AGS

CODICE IMPIANTO	TIPOLOGIA	IDENTIFICAZIONE IMPIANTO	INDIRIZZO	COMUNE	SI/NO EVENTUALE DESCRIZIONE LUOGO CONFINATO	CLASSIFICAZIONE SECONDO LINEE GUIDA INAIL - TIPO 1, 2 O 3	EFFETTUATO SOPRALLUOGO SPP	Coordinate Y(N[m])	Coordinate X(E[m])
SAF04	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VICOLO CASETTA	Vicolo Casette	S. AMBROGIO	si se si entra nelle vasca vuota			5041374	1642943
SAF05	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA ROSSINI	Via Rossini	S. AMBROGIO	si se si entra nelle vasca vuota			5041113	1643222
SAF06	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA CASETTA	Via Casette	S. AMBROGIO	si se si entra nelle vasca vuota			5041142	1643515
SAF08	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	LA PIGNA	VIA PIGNA	S. AMBROGIO	si se si entra nelle vasca vuota			5042546	1644494
SAF09	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	GIARE	Vicolo Giare	S. AMBROGIO	si se si entra nelle vasca vuota			5042843	1644884
SAF10	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	CASE SPARSE QUARI	Via Case sparse Quari	S. AMBROGIO	si se si entra nelle vasca vuota			5046960	1643968
SAF11	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	MOLINO (MONTE)	VIA VALLE	S. AMBROGIO	si se si entra nelle vasca vuota			5047581	1644043
SAF12	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	CIMITERO (MONTE)	VIA VESAN	S. AMBROGIO	si se si entra nelle vasca vuota			5047502	1643826
SAF13	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA VESAN (FORTE MONTE)	VIA CALCAROLE 1 P	S. AMBROGIO	si se si entra nelle vasca vuota			5047614	1643236
SAF16	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	S GIORGIO	VIA PANORAMICA	S. AMBROGIO	si se si entra nelle vasca vuota				
SAF17	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	LOC CASETTA	LOC CASETTA	S. AMBROGIO	si se si entra nelle vasca vuota				
SAF18	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA DOMEGLIARA	VIA DOMEGLIARA	S. AMBROGIO	si se si entra nelle vasca vuota			5042161	1641747
SZA01	SERBATOIO	SCIAFERA	VIA PRADA	SAN ZENO DM	si se si entra nelle vasche vuote				
SZA02	SERBATOIO	POZZE		SAN ZENO DM	si se si entra nelle vasche vuote				
SZA03	SERBATOIO	PORA	VIA MONTE BALDO	SAN ZENO DM	si se si entra nelle vasche vuote				
SZA04	SERBATOIO	CORRUBIO	VIA MEDIA TENSIONE	SAN ZENO DM	si se si entra nelle vasche vuote				
SZA05	SERBATOIO	CA' LONGA	LOC. CA' LONGA	SAN ZENO DM	si se si entra nelle vasche vuote				
SZA06	SERBATOIO	STROPEA		SAN ZENO DM	si se si entra nelle vasche vuote				
SZA07	SERBATOIO	SPERANE	VIA PINETA SPERANE SN	SAN ZENO DM	si se si entra nelle vasche vuote				
SZA08	POZZO	CANEVOI		SAN ZENO DM	no				
SZA08BIS	SERBATOIO	CANEVOI		SAN ZENO DM	si se si entra nelle vasche vuote				
SZA09	SERBATOIO	CAMILLE		SAN ZENO DM	si se si entra nelle vasche vuote				
SZA10	PUNTO MISURA	BERGOLA S.ZENO		SAN ZENO DM	no				
SZA12	RILANCIO	PAI	VIA PAI DI SOTTO	SAN ZENO DM	si se si entra nelle vasca vuota		28/11/2018		
SZA13	PESCA LAGO	PAI	VIA PAI DI SOTTO	SAN ZENO DM	no				
SZA16	PARTITORE	FOLESINO		SAN ZENO DM	no				
SZA17	SERBATOIO	TRAURE		SAN ZENO DM	si se si entra nelle vasche vuote				
SZF01	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	BERTEL (BORNO)	CONTRADA BORNO 99999	SAN ZENO DM	si se si entra nelle vasca vuota			5056884	1635557
SZF01BIS	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	BERTEL (BORNO) 2		SAN ZENO DM	si se si entra nelle vasca vuota			5056763	1635544
SZF02	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	PORA	VIA PONTE DEL DIAVOLO S/N	SAN ZENO DM	si se si entra nelle vasca vuota			5056387	1636102
SZF03	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	LUMINI DI LA'	CONTRADA CA LONGA	SAN ZENO DM	si se si entra nelle vasca vuota			5054948	1636843
SZF04	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	LUMINI	VIA LUMINI	SAN ZENO DM	si se si entra nelle vasca vuota			5054149	1637272
VAA01	POZZO	I MAGGIO	VIA 1 MAGGIO	VALEGGIO SM	si testa pozzo	1	27/06/2018		
VAA02	POZZO	BORGHETTO 1	VIA RAFFAELLO	VALEGGIO SM	no		27/06/2018		
VAA02BIS	POZZO	BORGHETTO 2		VALEGGIO SM	no		27/06/2018		
VAA03	POZZO	48 VECCHIO	CASA CORRADINI	VALEGGIO SM	no		27/06/2018		
VAA04	POZZO	48 NUOVO	LOC CA' BRUSA	VALEGGIO SM	si testa pozzo	1	27/06/2018		
VAA05	POZZO	ARIANO	LOC ARIANO	VALEGGIO SM	no				
VAA06	RILANCIO	CASA GUSCI	CSA GUSCI	VALEGGIO SM	no				
VAA07	PROTEZIONE CATODICA	CAMPAGNOLA	LOC CAMPAGNOLA	VALEGGIO SM	no				
VAA08	SERBATOIO	MONTE OGHERI		VALEGGIO SM	si se si entra nelle vasche vuote	1	27/06/2018		
VAA10	SERBATOIO	MONTE VENTO		VALEGGIO SM	si se si entra nelle vasche vuote	1	27/06/2018		
VAA11	SERBATOIO	CAVOUR		VALEGGIO SM	eliminato				
VAD01	DEPURATORE	S.LUCIA			l'interno delle vasche se venissero vuotate		07/09/2015		
VAF01	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA DELL'ARTIGIANATO	VIA DELL'ARTIGIANATO SN	VALEGGIO SM	si se si entra nelle vasca vuota			5022264	1636366
VAF02	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	ZAI 1	CSA FOGATO SN	VALEGGIO SM	si se si entra nelle vasca vuota			5022508	1636695
VAF03	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	CASA FOGATO	CSA FOGATO SN	VALEGGIO SM	si se si entra nelle vasca vuota			5021845	1636637
VAF04	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	BORGHETTO	VIA BUONARROTTI 10X	VALEGGIO SM	si se si entra nelle vasca vuota			5023682	1635059
VAF05	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	FORNELLO		VALEGGIO SM	si se si entra nelle vasca vuota			5025888	1636210
VAF06	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	S.LUCIA	VIA S.LUCIA CASA	VALEGGIO SM	si se si entra nelle vasca vuota			5027310	1638106
VAF07	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	FORONI	VIA GALILEO FERRARIS	VALEGGIO SM	si se si entra nelle vasca vuota			5021668	1635808
VAF08	SOLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA BADEN POWELL	VIA BADEN POWELL	VALEGGIO SM	si se si entra nelle vasca vuota			5023937	1636158
VLA01	POZZO	LOC FORNACI (RIVOLI DOGANA)	LOCALITA' FORNACI	RIVOLI	no				
VLA02	PROTEZIONE CATODICA	CA ORSA	LOC CA' ORSA	CAVAION	no				
VLA03	SERBATOIO	MONTE ZOVO	LOC COROBBIO	CAPRINO	si se si entra nelle vasche vuote				
VLA04	PROTEZIONE CATODICA	CASETTA CIMI	LOC COROBBIO SN	CAPRINO	no				
VLA05	PROTEZIONE CATODICA	VIA SCALETTE	VIA ACQUE SN	CAPRINO	no				
AFD01	DEPURATORE	AFFI (LOC.COSTABELLA)	VIA COSTABELLA	AFFI					
AFA02	POZZO ACQUEDOTTO	DANZIE	VIA DANZIA	AFFI	si	1	05/06/2019		
TOA03	POZZO ACQUEDOTTO	PAI	VIA CARDUCCI 30	TORRI D/BENACO					
TOA19	POZZO ACQUEDOTTO	VOLPARA	VIA VOLPARA	TORRI D/BENACO		05/06/2019			
TOA20	POZZO ACQUEDOTTO	VOLPARA	VIA VOLPARA	TORRI D/BENACO		05/06/2019			
AFA03	SERBATOIO ACQUA POTABILE	BROIARE	VIA BROIARE	AFFI	si se si entra nelle vasca vuota		05/06/2019		

ALLEGATO - ELENCO AMBIENTI CONFINATI AGS

CODICE IMPIANTO	TIPOLOGIA	IDENTIFICAZIONE IMPIANTO	INDIRIZZO	COMUNE	SI/NO EVENTUALE DESCRIZIONE LUOGO CONFINATO	CLASSIFICAZIONE SECONDO LINEE GUIDA INAIL - TIPO 1, 2 O 3	EFFETTUATO SOPRALLUOGO SPP	Coordinate Y(N[m])	Coordinate X(E[m])
AFA06	SERBATOIO ACQUA POTABILE	MOSCAL	VIA SOTTO MOSCAL	AFFI	si se si entra nelle vasca vuota		05/06/2019		
AFA08	SERBATOIO ACQUA POTABILE	INCAFFI	LOCALITA' INCAFFI	AFFI	si se si entra nelle vasca vuota		05/06/2019		
AFA09	SERBATOIO ACQUA POTABILE	CASSETTA	LOCALITA' INCAFFI, VIA CASSETTA	AFFI	si se si entra nelle vasca vuota		05/06/2019		
TOA04	SERBATOIO ACQUA POTABILE	S.MARCO	P.ZZA SAN MARCO	TORRI D/BENACO					
TOA06	SERBATOIO ACQUA POTABILE	VILLAGGIO ERIKA	VIA MANZONI	TORRI D/BENACO					
TOA07	SERBATOIO ACQUA POTABILE	CASSETTA		TORRI D/BENACO					
TOA08	SERBATOIO ACQUA POTABILE	CRERO		TORRI D/BENACO					
TOA11	SERBATOIO ACQUA POTABILE	CA CAVRIÈ	VIA PER CRERO	TORRI D/BENACO					
TOA14	SERBATOIO ACQUA POTABILE	COI	LOCALITA' COI	TORRI D/BENACO					
TOA15	SERBATOIO ACQUA POTABILE	VALMAGRA	LOCALITA' VALMAGRA	TORRI D/BENACO					
TOA16	SERBATOIO ACQUA POTABILE	MONTEFONTANE	LOCALITA' LA BUSA	TORRI D/BENACO		05/06/2019			
TOA17	SERBATOIO ACQUA POTABILE	SPIGHETTA	LOCALITA' SPIGHETTA DELLE QUERC	TORRI D/BENACO					
TOA18	SERBATOIO ACQUA POTABILE	BONOMELLI		TORRI D/BENACO					
TOA21	SERBATOIO ACQUA POTABILE	FORMIGHETTA		TORRI D/BENACO					
A09	SOLLLEVAMENTO FOGNARIO	PAI	VIA PAI DI SOTTO 4	TORRI D/BENACO					
A10	SOLLLEVAMENTO FOGNARIO	PIAGHEN	LOC PIAGHEN	TORRI D/BENACO					
A11	SOLLLEVAMENTO FOGNARIO	VALLE FORNARE	LOC FORNARE	TORRI D/BENACO					
A12	SOLLLEVAMENTO FOGNARIO	ACQUE FREDDE	LOC ACQUE FREDDE	TORRI D/BENACO					
A13	SOLLLEVAMENTO FOGNARIO	BRANCOLINO	LOC BRANCOLINO	TORRI D/BENACO					
AFF01	SOLLLEVAMENTO FOGNARIO	MOLLE	LOCALITA' MOLLE	AFFI					
AFF02	SOLLLEVAMENTO FOGNARIO	ZAI ARCHIMEDE	VIA ARCHIMEDE	AFFI					
AFF03	SOLLLEVAMENTO FOGNARIO	ZAI VENTO	VIA VENTO	AFFI					
AFF04	SOLLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA CASSETTA	VIA CASSETTA	AFFI					
AFF05	SOLLLEVAMENTO FOGNARIO	VIA PITAGORA	VIA PITAGORA	AFFI					
TOF01	SOLLLEVAMENTO FOGNARIO	CAMPI SPORTIVI ALBISANO	VIA VOLPARA	TORRI D/BENACO					
TOF02	SOLLLEVAMENTO FOGNARIO	P.ZZA CHIESA	P.ZZA CHIESA SN	TORRI D/BENACO					